

УТВЕРЖДАЮ:
 ООО «Управление домами»
 М. П. 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор филиала ОАО «НЭСК-
 электросети» «Анапаэлектросеть»
 В.И.Семендуев
 19 марта 2015 г.
 М. П.


АКТ № 129 от 19.03.2015 г

ТУ № 3-31-14-336

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности энергоустановок между филиалом ОАО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» и ООО «Управление домами»

Адреса сторон: г-к Анапа, ул. Лермонтова, 117
 г-к Анапа, мкр. 12 д. 33 кв.52

1. Однолинейная схема электроснабжения жилого дома, литер: А подА надА г. Анапа, ул. Курьинская, 51.

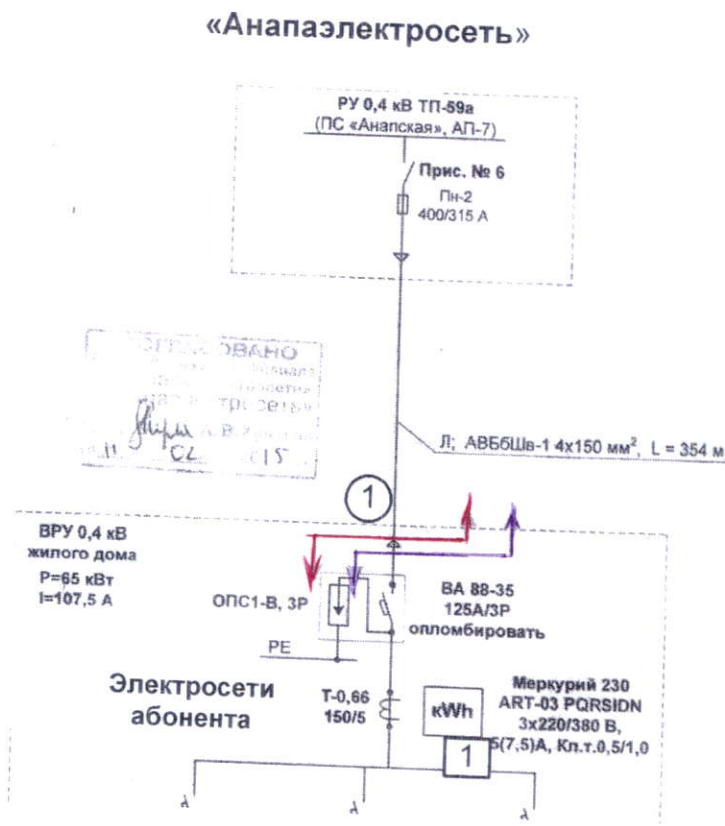

- Граница балансовой принадлежности электросетей (на схеме показана красным цветом) между филиалом ОАО «НЭСК-Электросети» «Анапаэлектросеть» и абонентом устанавливается: клиновидные зажимы на стене здания;
- Граница эксплуатационной ответственности (на схеме показана синим цветом) между: филиалом ОАО «НЭСК-Электросети» «Анапаэлектросеть» и абонентом устанавливается: клиновидные зажимы на стене здания;

4. За состояние контактного соединения на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности несёт ответственность филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»

5. Сведения о присоединённых электроустановках владельца сети:

№ п.п.	Диспетчерское наименование (ЦП __, питающий фидер __, ТП __, фидер __)	Категория энергоснабжения	Присоединенная (установленная) мощность, кВА	Максимальная мощность, кВт	Уровень напряжения		
					по границе	основной	резерв
	прис № 6 ТП 59а;	III	76,5	65,0	380	АП7	

6. Наличие ДЭС: нет

7. Особые условия:

7.1 Подача напряжения в электрическую сеть энергоснабжающей организации от автономных источников питания владельца сети без согласования с энергоснабжающей организацией запрещается.

7.2 Работы в электроустановках должны выполняться в соответствии с условиями договора или с разрешения лица, в пользовании которого находятся электроустановки.

7.3 Ответственность за целостность пломб, сохранность схемы и приборов учета несет абонент.

7.4 Ответственность за своевременную метрологическую поверку счетчиков, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения несет абонент.

7.5 Самовольное увеличение потребляемой мощности, сверх разрешённой к использованию Владельцем сети недопустимо.

8. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон пересматривается в случае реконструкции присоединенных электроустановок, присоединенная и/или разрешённая мощность которых увеличивается, при изменении категории надежности электроснабжения, при изменении точки присоединения, при изменении схемы внешнего электроснабжения электроустановок, при смене собственника электроустановок, при реорганизации предприятия (Владельца сети), при изменении наименования объекта.

9. С составлением сторонами данного акта, все ранее существовавшие акты разграничения по данному присоединению стороны признают недействительными.

10. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель Филиала ОАО
«НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»

Ответственный за электрохозяйство Владельца сети

 Кулагин А.В.



